

A adequação do KTV dos pacientes renais crônicos de uma clínica de hemodiálise de Joinville

Claudete Gasparim, Luciane de Moura Baruffi, Jacemir Samerdak, Astrid Leonhardt Margarete, Jaqueline Schuck de Souza, Ramon Angeli Turchet, Elviani Basso de Moura, Paulo Eduardo da Silveira Lobo Cicogna, Marcos Alexandre Vieira, Hercilio Alexandre da Luz Filho

INTRODUÇÃO

KtV

Dose de diálise ofertada. Nos diz quantas vezes o volume de distribuição de uréia foi depurado.



SPKtV

Fórmula utilizada para verificar a qualidade da diálise.



Fórmula

$$spKt/v = -\ln(R - 0,008xt) + (4 - 3,5xR) \times UF/P$$



O VALOR PRECONIZADO > 1,2

OBJETIVO

Avaliar a adequação do KTV dos pacientes renais crônicos de uma clínica de hemodiálise de Joinville.

MATERIAL E MÉTODOS

Desenho do estudo:

Estudo retrospectivo.

Pacientes:


Critério de inclusão > 3 meses em tratamento hemodialítico.

Período:

Agosto de 2014 a Fevereiro de 2015.

RESULTADOS

Gráfico 1. Proporção do KTV > 1,2

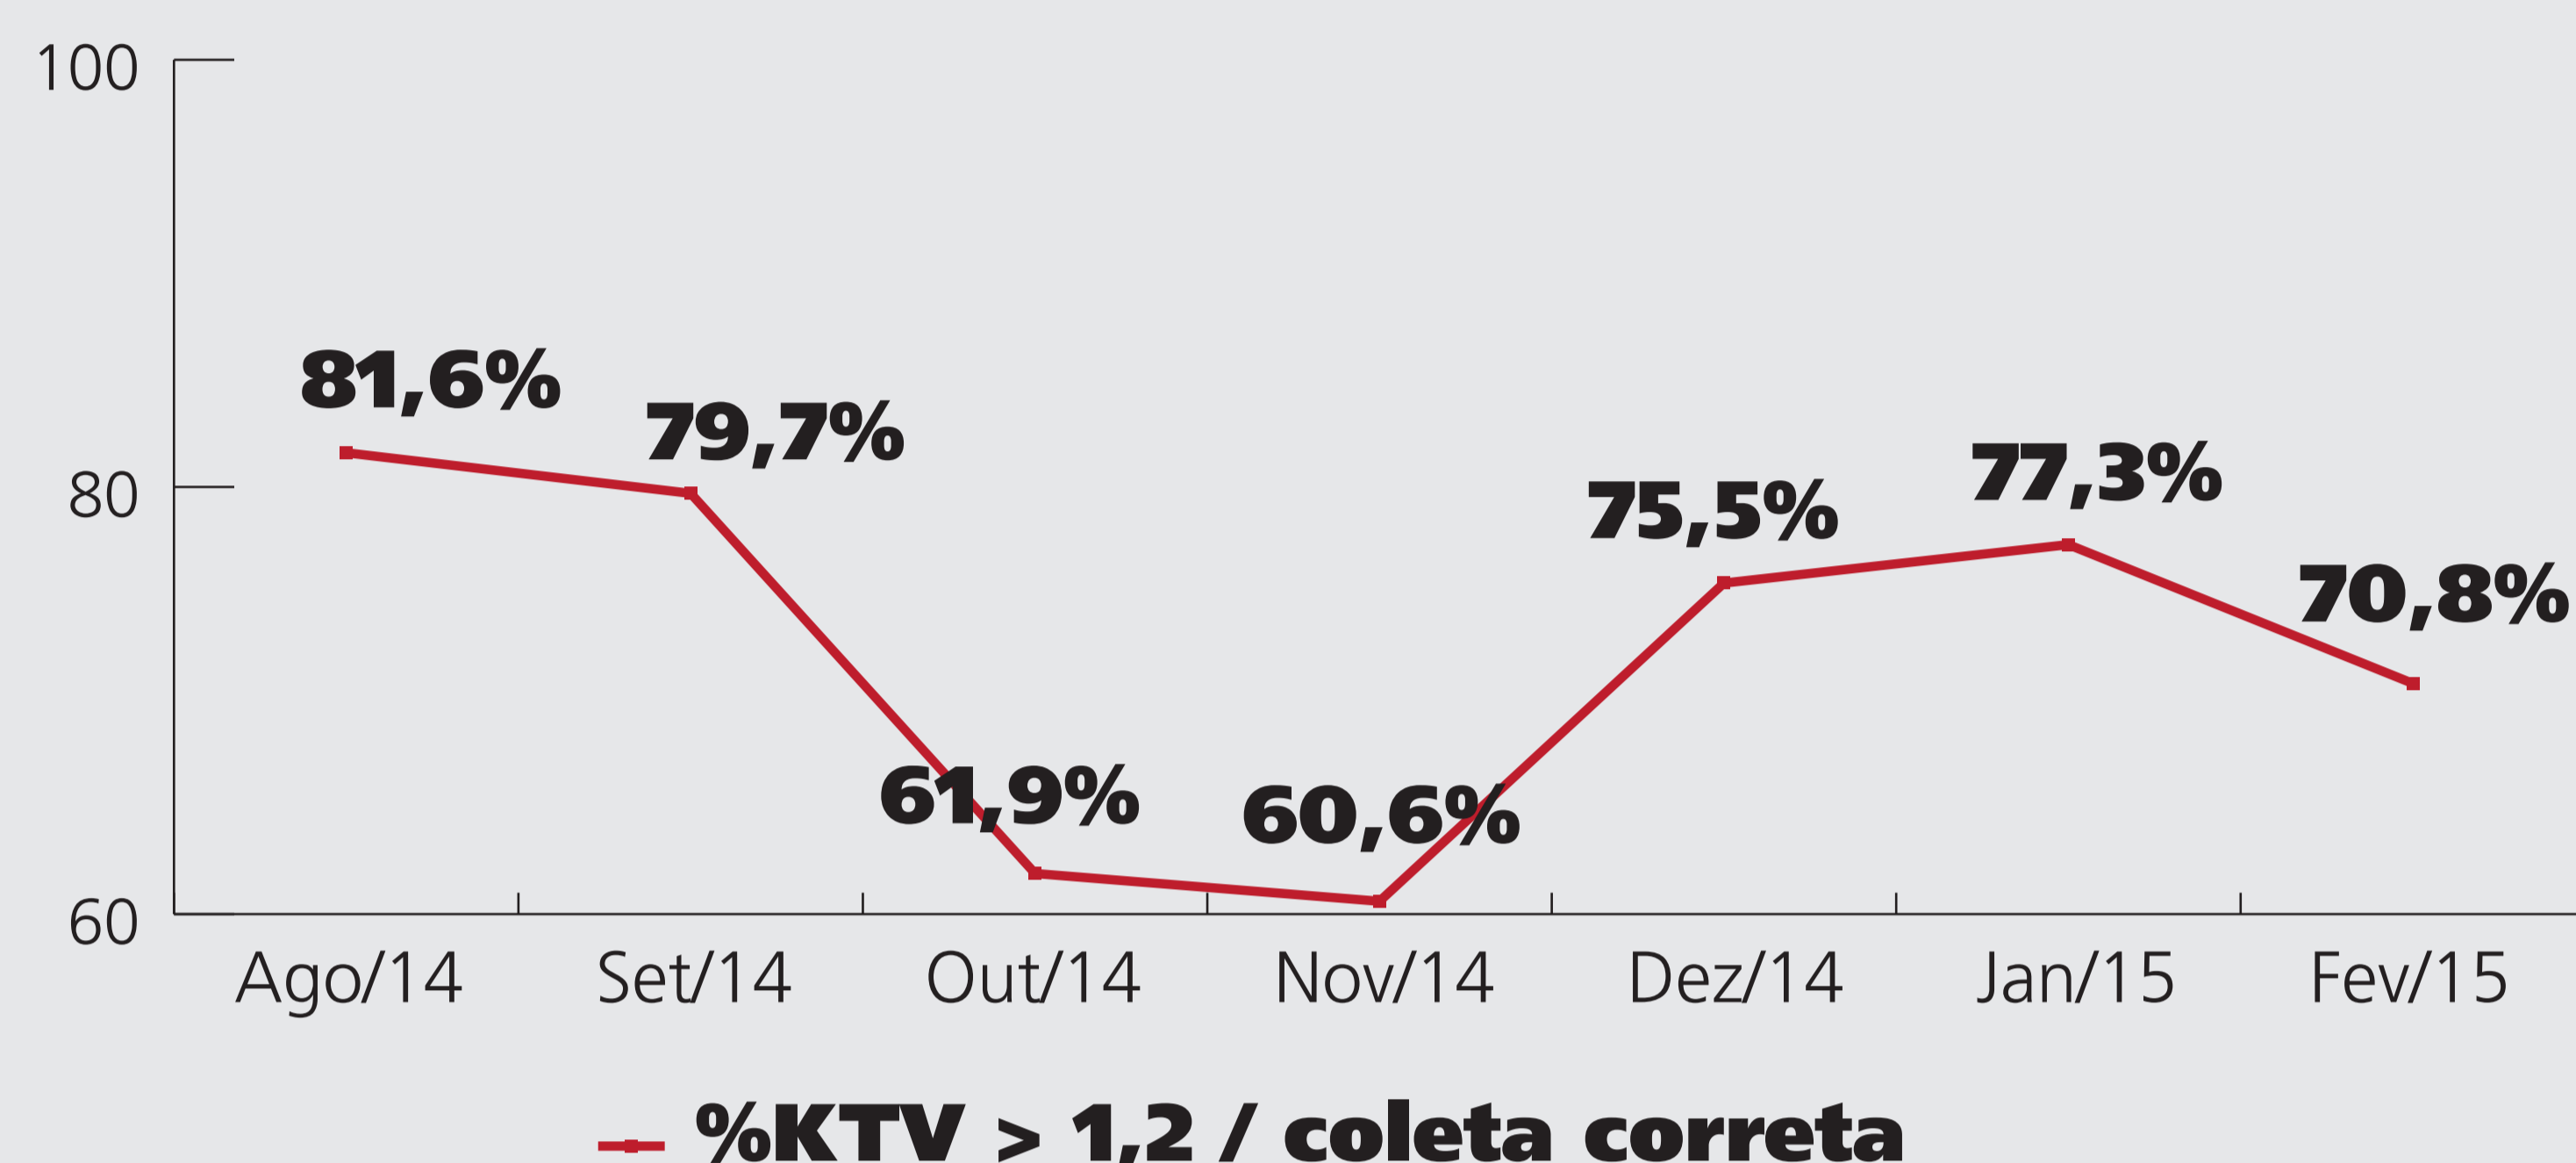

CONCLUSÃO

O número de diálises que atingiram o KTV acima de 1,2 aumentou após as ações realizadas, mas para manter a constância desse resultado fazem-se necessárias análises periódicas das prescrições e aderência ao tratamento.